

Federaal noodplan




Bevoorradsingszekerheid - Maatregel M3.6

Afschakelmaatregel M3.6 is de vermindering of onderbreking van de vaste capaciteit voor eindgebruikers die zijn aangesloten op het transmissie- en distributienetwerk voor aardgas. Dit om de bevoorradsingszekerheid van het land te verzekeren.

De maatregel is niet van toepassing op beschermde eindgebruikers en strategische belangrijke gasgestookte elektriciteitscentrales.

Stappenplan in het kader van afschakelmaatregel M3.6

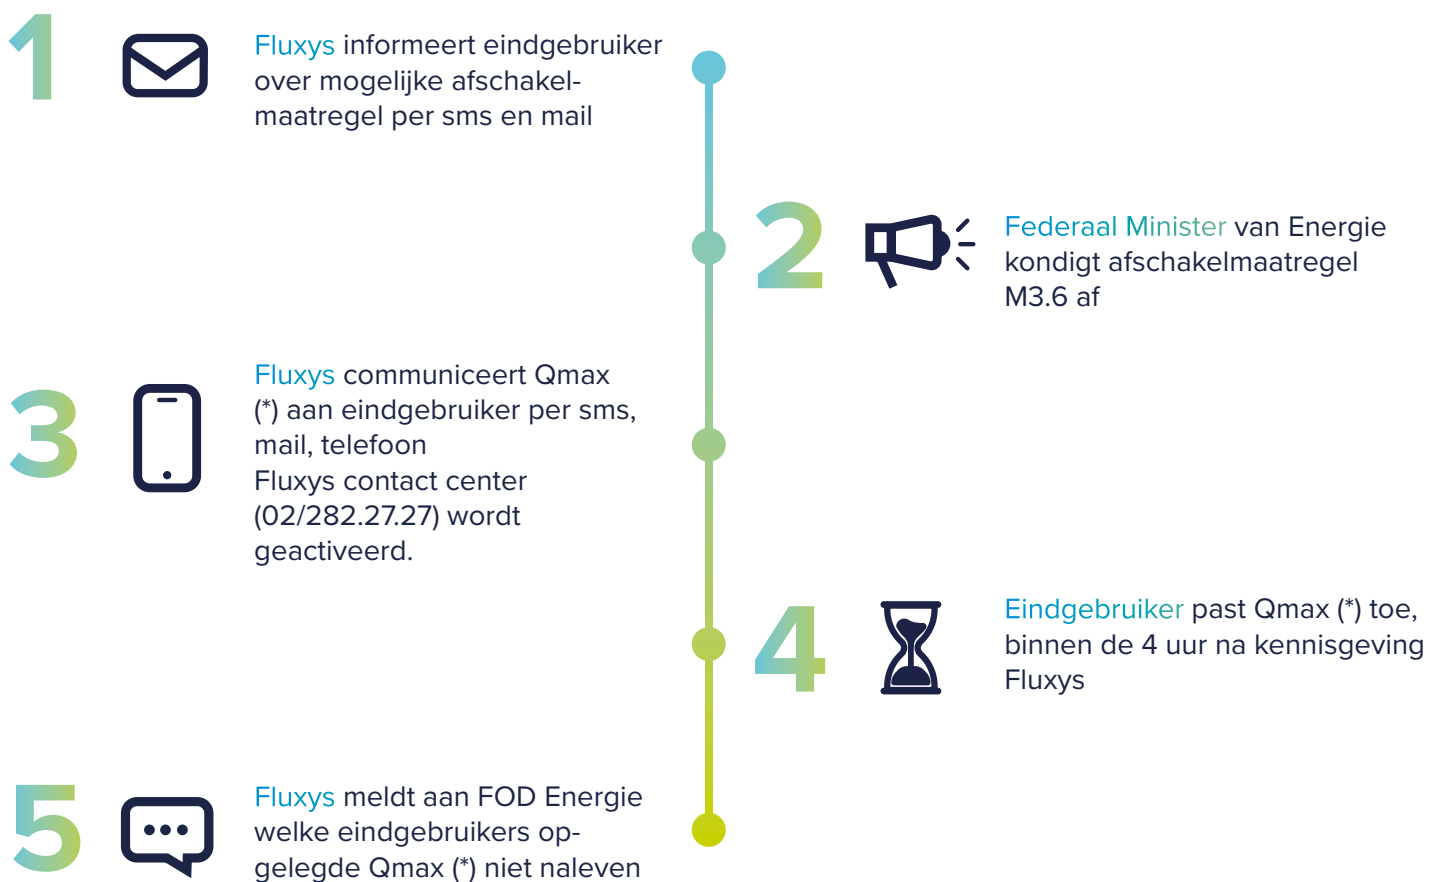

Achtergrond

Afschakelmaatregel M3.6 past in [het Noodplan Gas](#) dat door de federaal Minister van Energie is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daar zijn volgende voorbereidende acties aan gekoppeld:

1. Fluxys vraagt Qmin (**) op aan eindgebruiker
2. Eindgebruiker deelt elke latere wijziging van Qmin (**) onmiddellijk mee aan Fluxys
3. FOD Energie ([contact center](#)) kan eindgebruiker om rechtvaardiging Qmin (**) vragen

(*) Qmax: het maximaal toegestane debiet gas per uur (kWh/h) dat eindgebruiker mag afnemen

(**) Qmin: het minimumdebiet gas dat eindgebruiker nodig heeft om de continuïteit van de activiteit te garanderen en de veiligheid van de industriële installaties te vrijwaren